


Historial de revisiones			
REV	Descripcion	Fecha	Aprovado / notas
9905	se remueven radios, se añade biselado	5/9/2019	

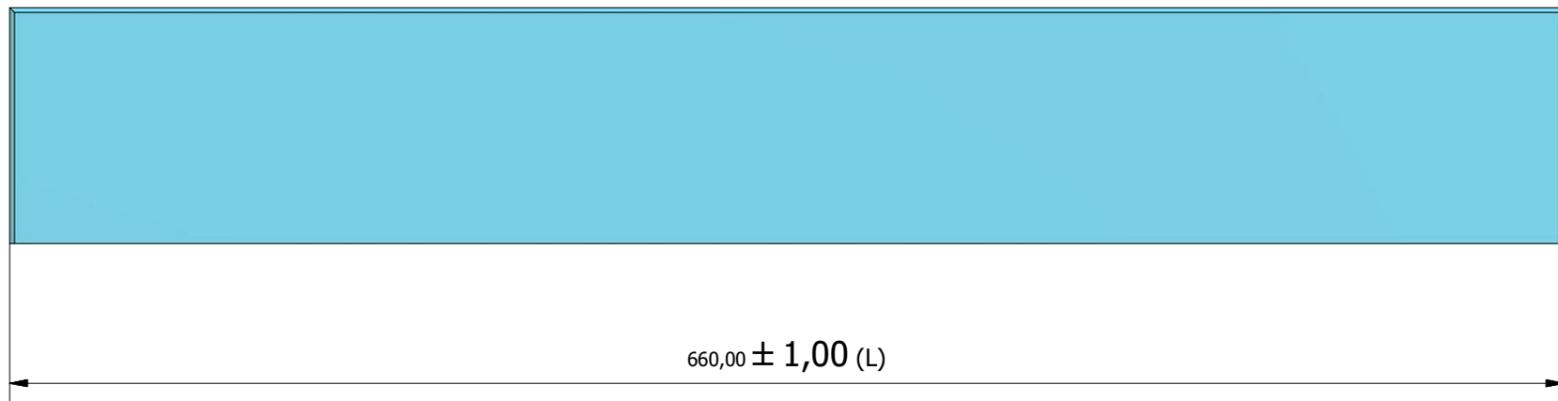

DATOS DE LOS VIDRIO					
MODELO	Espesor Minimo	Color	Tipo de vidrio	Largo (L)	Cod. Compra
Paris 50	8 mm	Transparente	Templado	660	CVP50
Paris 120	8 mm	Transparente	Templado	900	CVP120
Paris 140	8 mm	Transparente	Templado	1160	CVP100

CVP50 Vidrio Paris 50		
	Esc:	Proyecto: BIO
Dibujó: PDS	Tol. No Ind.: ±0,2 	
Diseño: Of. Tecnica	Revisión: 9905	Formato: A3
<small>Todas las medidas estan en mm hasta aclarar locontrario. La escala esta tomada usualmente segun vistas principales y para el tipo de hoja señalada en rotulo</small>		